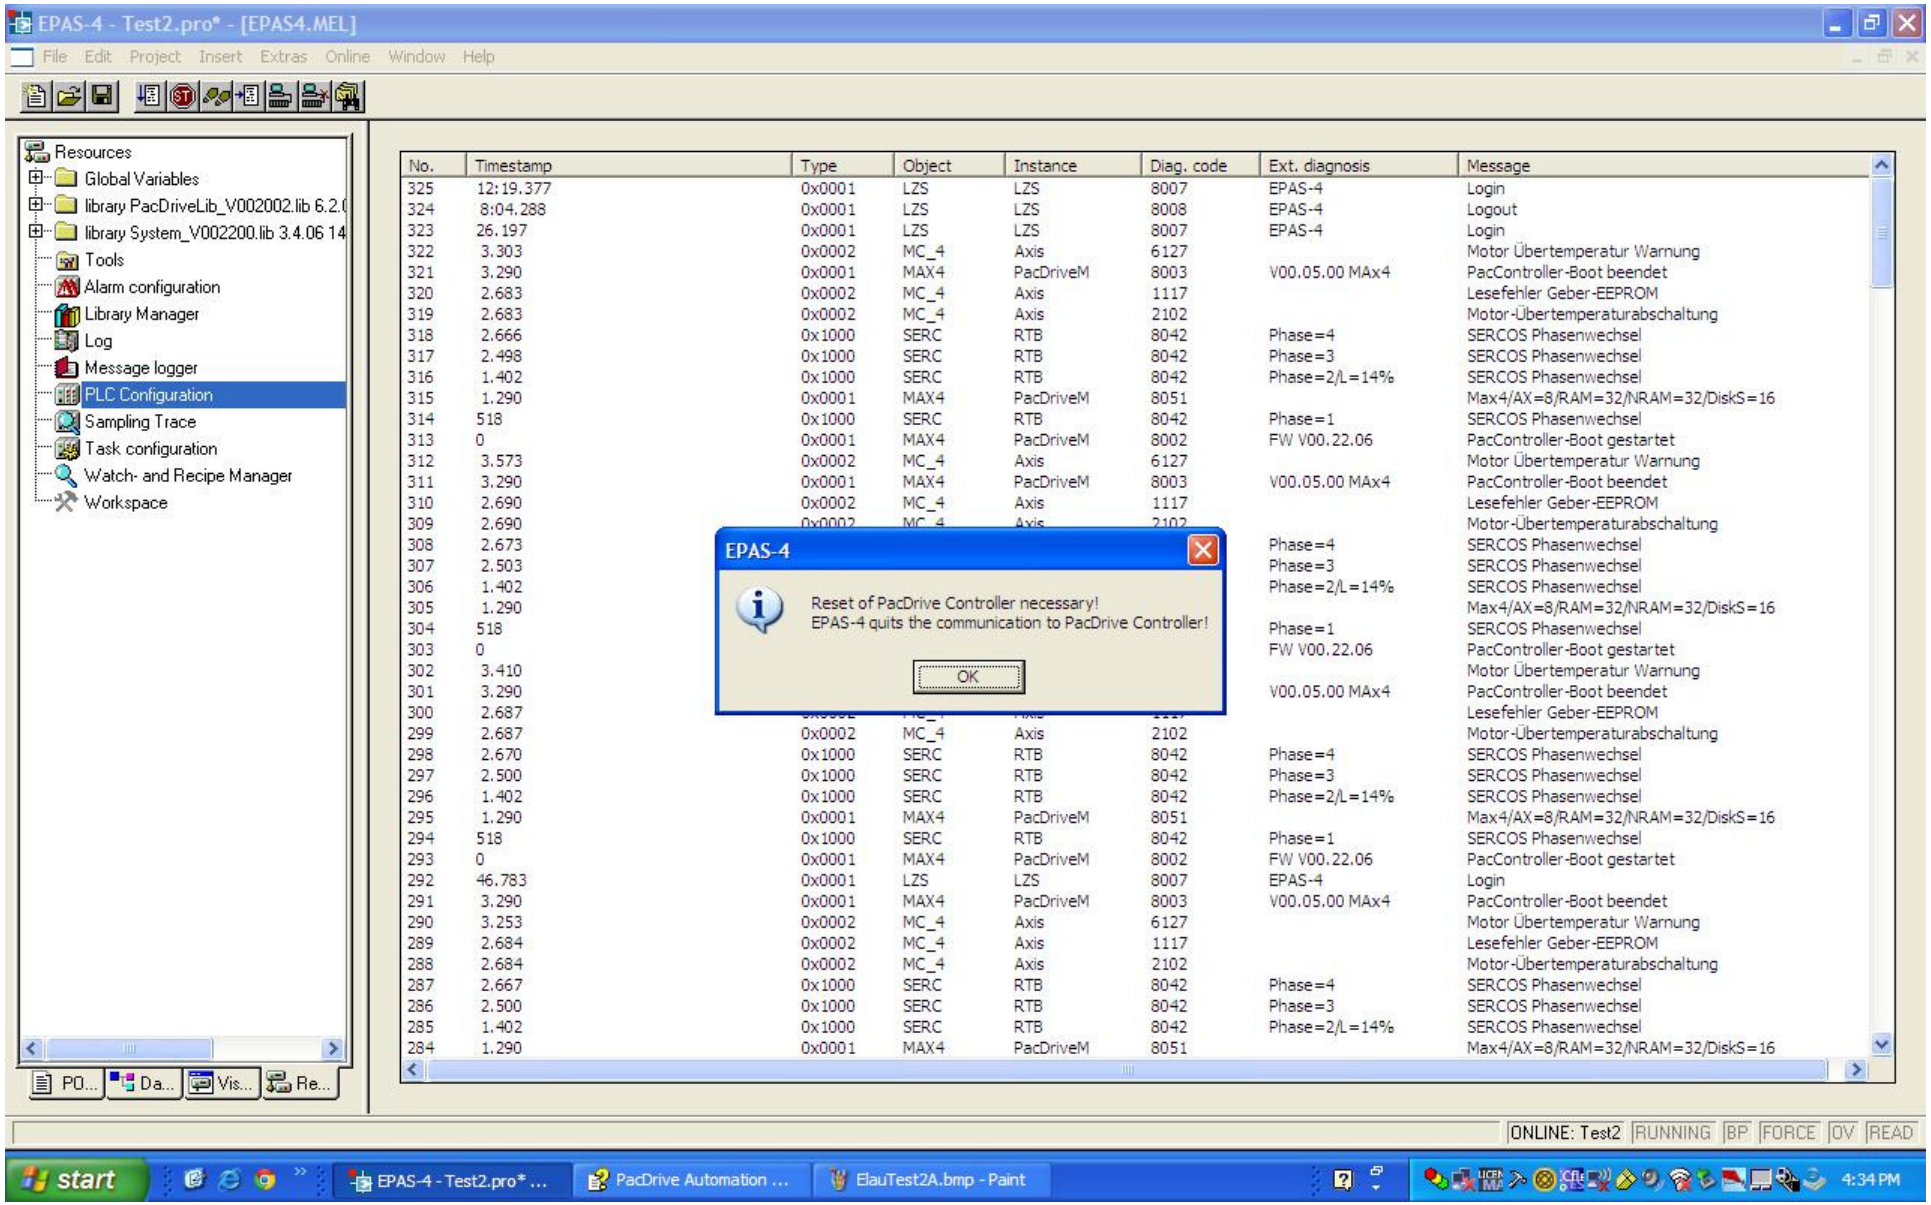

EPAS-4 - Test2.pro* - [EPAS4.MEL]
File Edit Project Insert Extras Online Window Help
Resources
Global Variables
library PacDriveLib_V002002.lib 6.2.(
library System_V002200.lib 3.4.06 14
Tools
Alarm configuration
Library Manager
Log
Message logger
PLC Configuration
Sampling Trace
Task configuration
Watch- and Recipe Manager
Workspace
PO... Da... Vis... Re...
No. Timestamp Type Object Instance Diag. code Ext. diagnosis Message
325 12:19.377 0x0001 LZS LZS 8007 EPAS-4 Login
324 8:04.288 0x0001 LZS LZS 8008 EPAS-4 Logout
323 26.197 0x0001 LZS LZS 8007 EPAS-4 Login
322 3.303 0x0002 MC_4 Axis 6127 Motor Übertemperatur Warnung
321 3.290 0x0001 MAX4 PacDriveM 8003 V00.05.00 MAx4 PacController-Boot beendet
320 2.683 0x0002 MC_4 Axis 1117 Lesefehler Geber-EEPROM
319 2.683 0x0002 MC_4 Axis 2102 Motor-Übertemperaturabschaltung
318 2.666 0x1000 SERC RTB 8042 Phase=4 SERCOS Phasenwechsel
317 2.498 0x1000 SERC RTB 8042 Phase=3 SERCOS Phasenwechsel
316 1.402 0x1000 SERC RTB 8042 Phase=2/L=14% SERCOS Phasenwechsel
315 1.290 0x0001 MAX4 PacDriveM 8051 Max4/AX=8/RAM=32/NRAM=32/DiskS=16
314 518 0x1000 SERC RTB 8042 Phase=1 SERCOS Phasenwechsel
313 0 0x0001 MAX4 PacDriveM 8002 FW V00.22.06 PacController-Boot gestartet
312 3.573 0x0002 MC_4 Axis 6127 Motor Übertemperatur Warnung
311 3.290 0x0001 MAX4 PacDriveM 8003 V00.05.00 MAx4 PacController-Boot beendet
310 2.690 0x0002 MC_4 Axis 1117 Lesefehler Geber-EEPROM
309 2.690 Motor-Übertemperaturabschaltung
308 2.673 Phase=4 SERCOS Phasenwechsel
307 2.503 Phase=3 SERCOS Phasenwechsel
306 1.402 Phase=2/L=14% SERCOS Phasenwechsel
305 1.290 Max4/AX=8/RAM=32/NRAM=32/DiskS=16
304 518 Phase=1 SERCOS Phasenwechsel
303 0 FW V00.22.06 PacController-Boot gestartet
302 3.410 Motor Übertemperatur Warnung
301 3.290 V00.05.00 MAx4 PacController-Boot beendet
300 2.687 Lesefehler Geber-EEPROM
299 2.687 0x0002 MC_4 Axis 2102 Motor-Übertemperaturabschaltung
298 2.670 0x1000 SERC RTB 8042 Phase=4 SERCOS Phasenwechsel
297 2.500 0x1000 SERC RTB 8042 Phase=3 SERCOS Phasenwechsel
296 1.402 0x1000 SERC RTB 8042 Phase=2/L=14% SERCOS Phasenwechsel
295 1.290 0x0001 MAX4 PacDriveM 8051 Max4/AX=8/RAM=32/NRAM=32/DiskS=16
294 518 0x1000 SERC RTB 8042 Phase=1 SERCOS Phasenwechsel
293 0 0x0001 MAX4 PacDriveM 8002 FW V00.22.06 PacController-Boot gestartet
292 46.783 0x0001 LZS LZS 8007 EPAS-4 Login
291 3.290 0x0001 MAX4 PacDriveM 8003 V00.05.00 MAx4 PacController-Boot beendet
290 3.253 0x0002 MC_4 Axis 6127 Motor Übertemperatur Warnung
289 2.684 0x0002 MC_4 Axis 1117 Lesefehler Geber-EEPROM
288 2.684 0x0002 MC_4 Axis 2102 Motor-Übertemperaturabschaltung
287 2.667 0x1000 SERC RTB 8042 Phase=4 SERCOS Phasenwechsel
286 2.500 0x1000 SERC RTB 8042 Phase=3 SERCOS Phasenwechsel
285 1.402 0x1000 SERC RTB 8042 Phase=2/L=14% SERCOS Phasenwechsel
284 1.290 0x0001 MAX4 PacDriveM 8051 Max4/AX=8/RAM=32/NRAM=32/DiskS=16
EPAS-4
Reset of PacDrive Controller necessary!
EPAS-4 quits the communication to PacDrive Controller!
OK
ONLINE: Test2 RUNNING BP FORCE OV READ
start
EPAS-4 - Test2.pro* ...
PacDrive Automation ...
ElauTest2A.bmp - Paint
4:34 PM