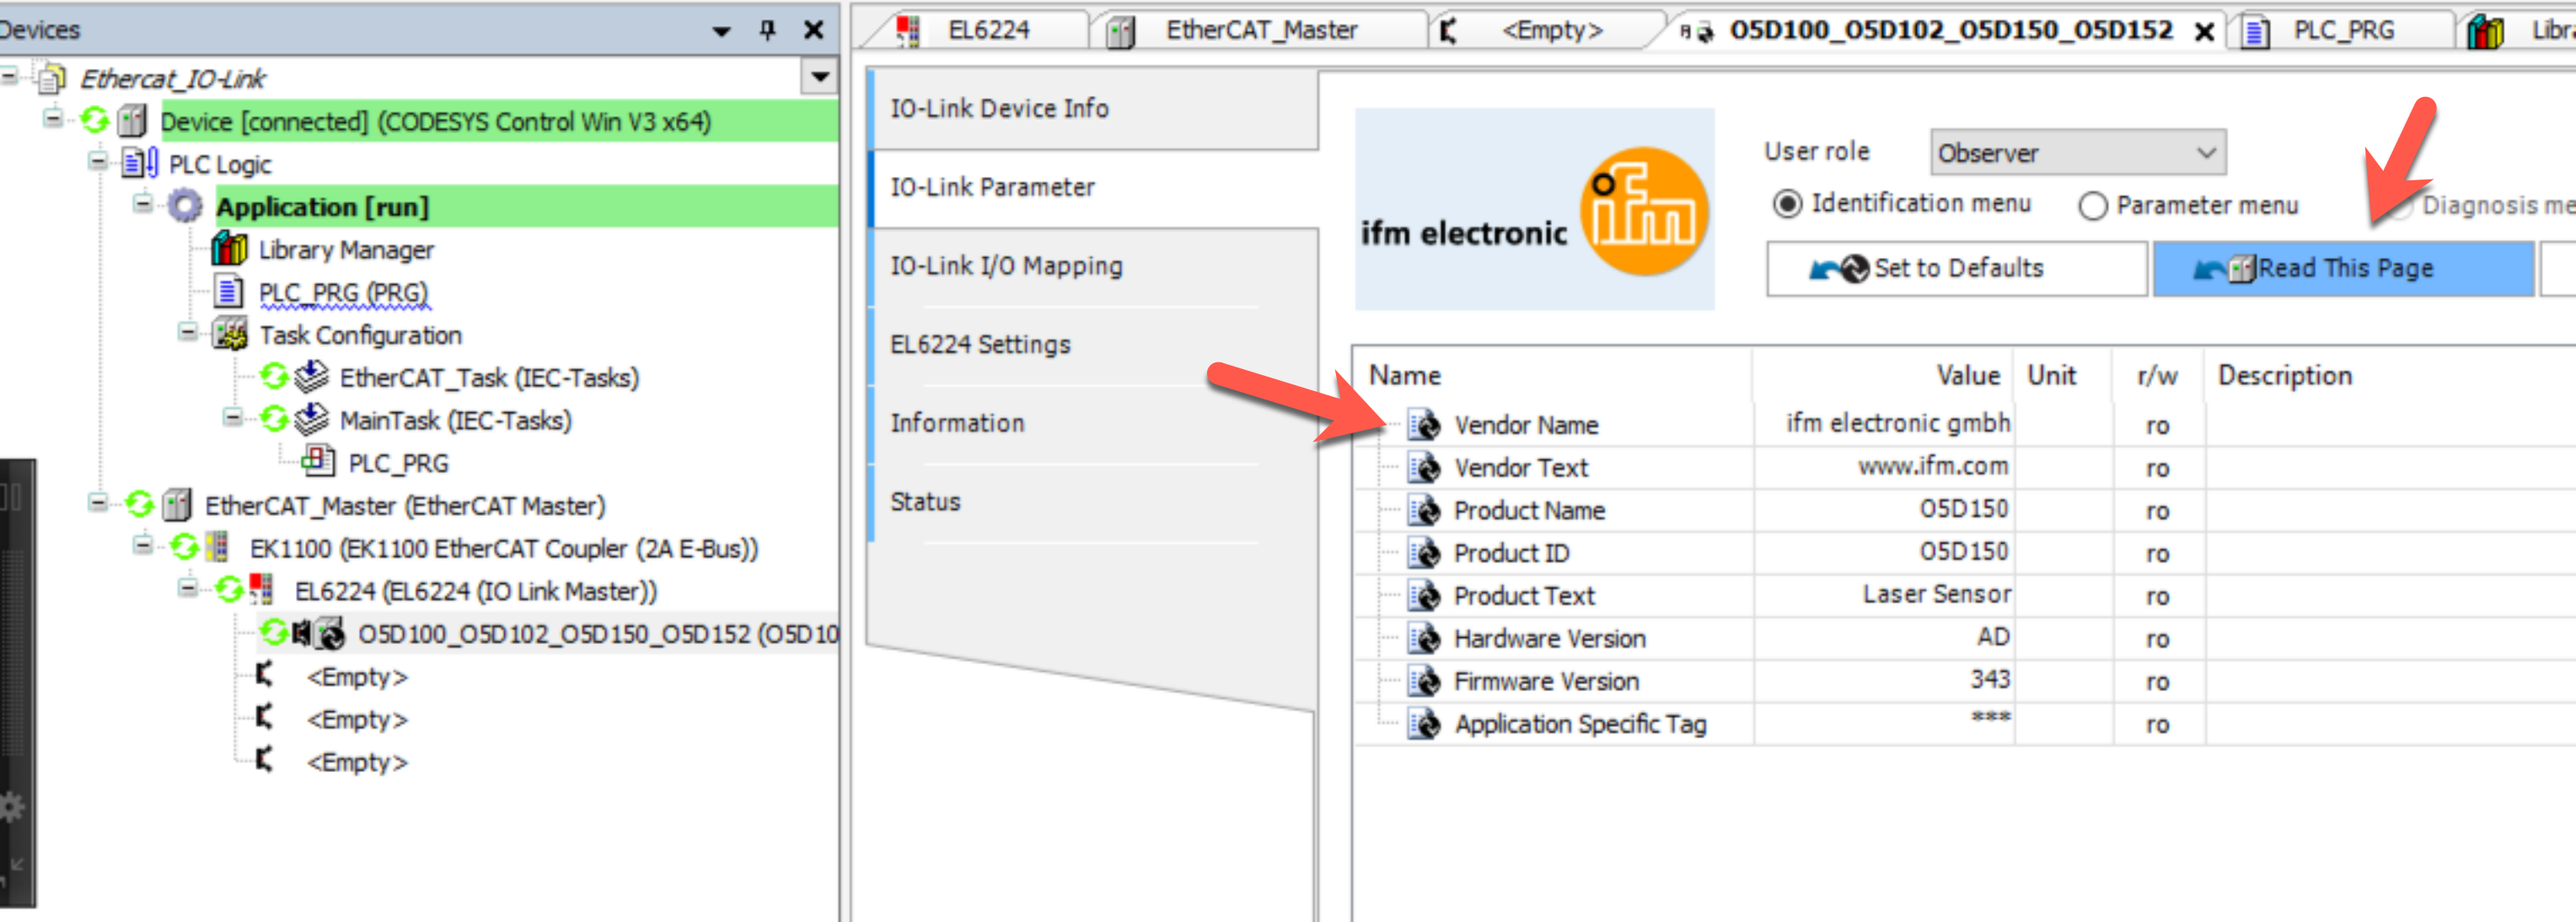

Devices
Ethercat_IO-Link
Device [connected] (CODESYS Control Win V3 x64)
PLC Logic
Application [run]
Library Manager
PLC_PRG (PRG)
Task Configuration
EtherCAT_Task (IEC-Tasks)
MainTask (IEC-Tasks)
PLC_PRG
EtherCAT_Master (EtherCAT Master)
EK1100 (EK1100 EtherCAT Coupler (2A E-Bus))
EL6224 (EL6224 (IO Link Master))
O5D100_O5D102_O5D150_O5D152 (O5D10
<Empty>
<Empty>
<Empty>
EL6224
EtherCAT_Master
<Empty>
O5D100_O5D102_O5D150_O5D152
PLC_PRG
IO-Link Device Info
IO-Link Parameter
IO-Link I/O Mapping
EL6224 Settings
Information
Status
ifm electronic
User role
Observer
Identification menu
Parameter menu
Diagnosis me
Set to Defaults
Read This Page
Name
Value
Unit
r/w
Description
Vendor Name
ifm electronic gmbh
ro
Vendor Text
www.ifm.com
ro
Product Name
O5D150
ro
Product ID
O5D150
ro
Product Text
Laser Sensor
ro
Hardware Version
AD
ro
Firmware Version
343
ro
Application Specific Tag
***
ro